


| RevNo | Revision note | Date     | Signature | Checked |
|-------|---------------|----------|-----------|---------|
| A     | パチン錠変更        | 09/10/15 | K K       | -       |
| B     | ケーブル引き込み口変更。  | 10/12/20 | N T       | -       |

取付イメージ（共通）

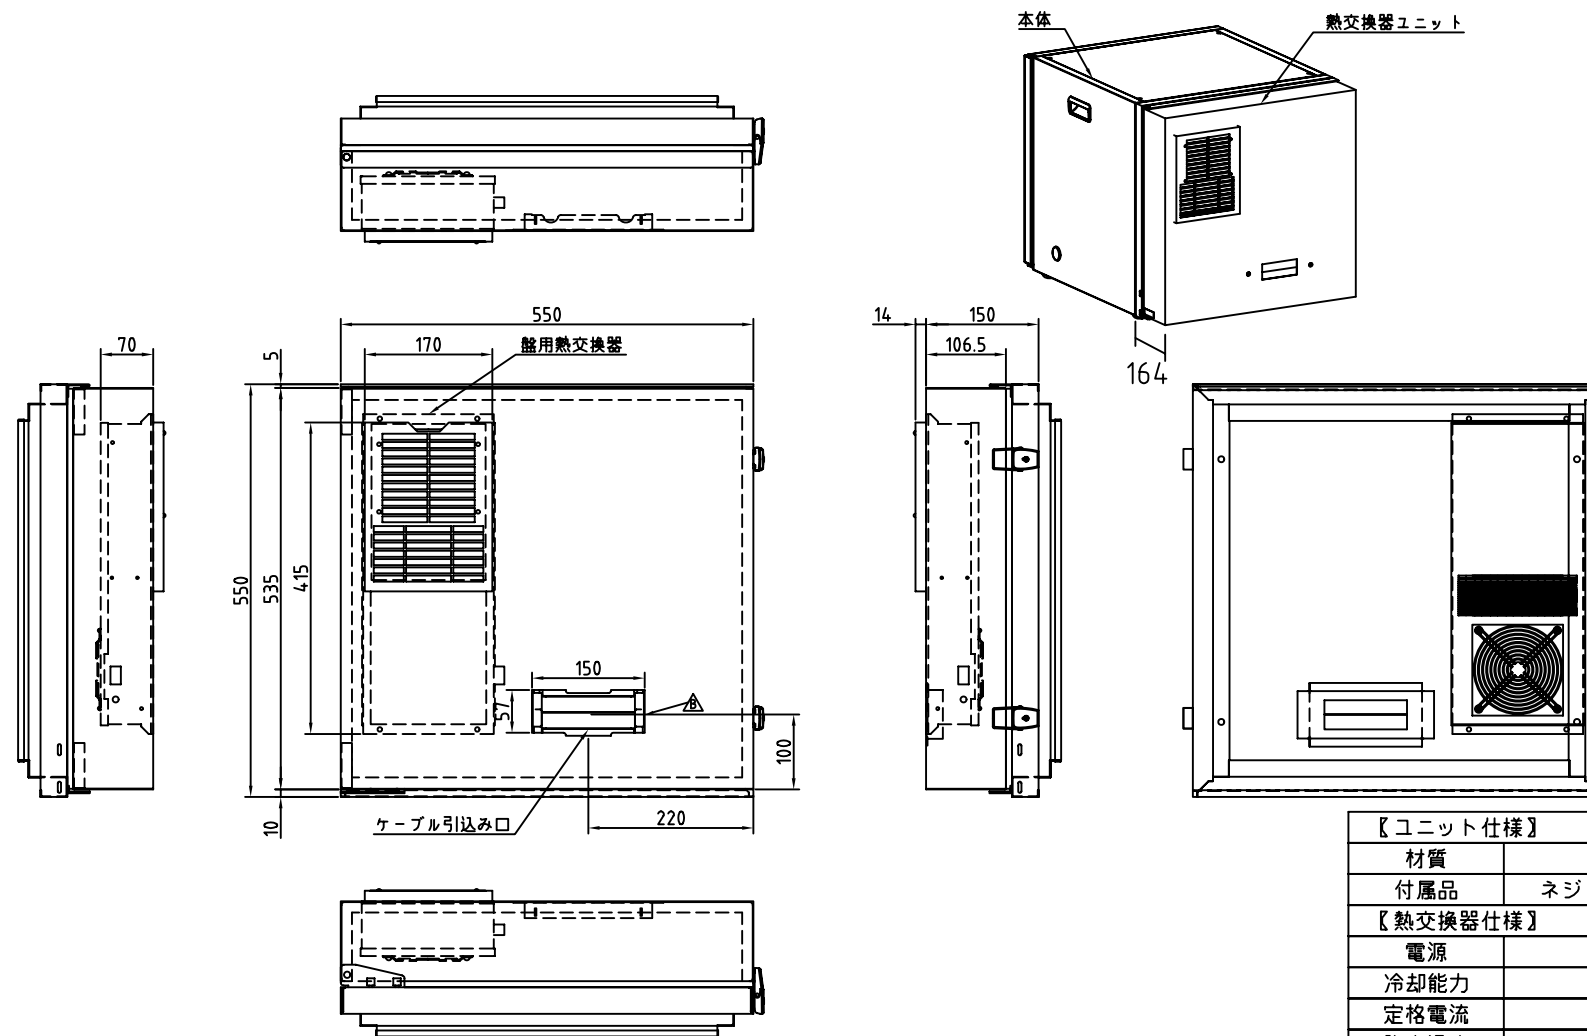

材質 SPCC t1.0  
表面処理 X  
数量（／台） 1

| 【ユニット仕様】 |                    |
|----------|--------------------|
| 材質       | 鉄 1.0mm            |
| 付属品      | ネジ（M6）4ヶ、ナット（M6）4ヶ |
| 【熱交換器仕様】 |                    |
| 電源       | AC100V 50/60Hz     |
| 冷却能力     | 10/12W/K           |
| 定格電流     | 0.36/0.30A         |
| 許容温度     | 0～60℃              |
| 冷却方式     | ヒートパイプ方式           |

| Itemref               | Quantity   | Title/Name, designation, material, dimension etc |              |                  | Article No./Reference |              |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Designed by<br>y_aoki | Checked by | Approved by - date<br>17/08/16                   | Filename     | Date<br>02/10/16 | Scale<br>1:6          |              |
| イス・ディ・エス株式会社          |            |                                                  | 熱交換器L1D-BH55 |                  |                       |              |
|                       |            |                                                  | L1D-BH55     |                  | Edition<br>A          | Sheet<br>1/1 |