


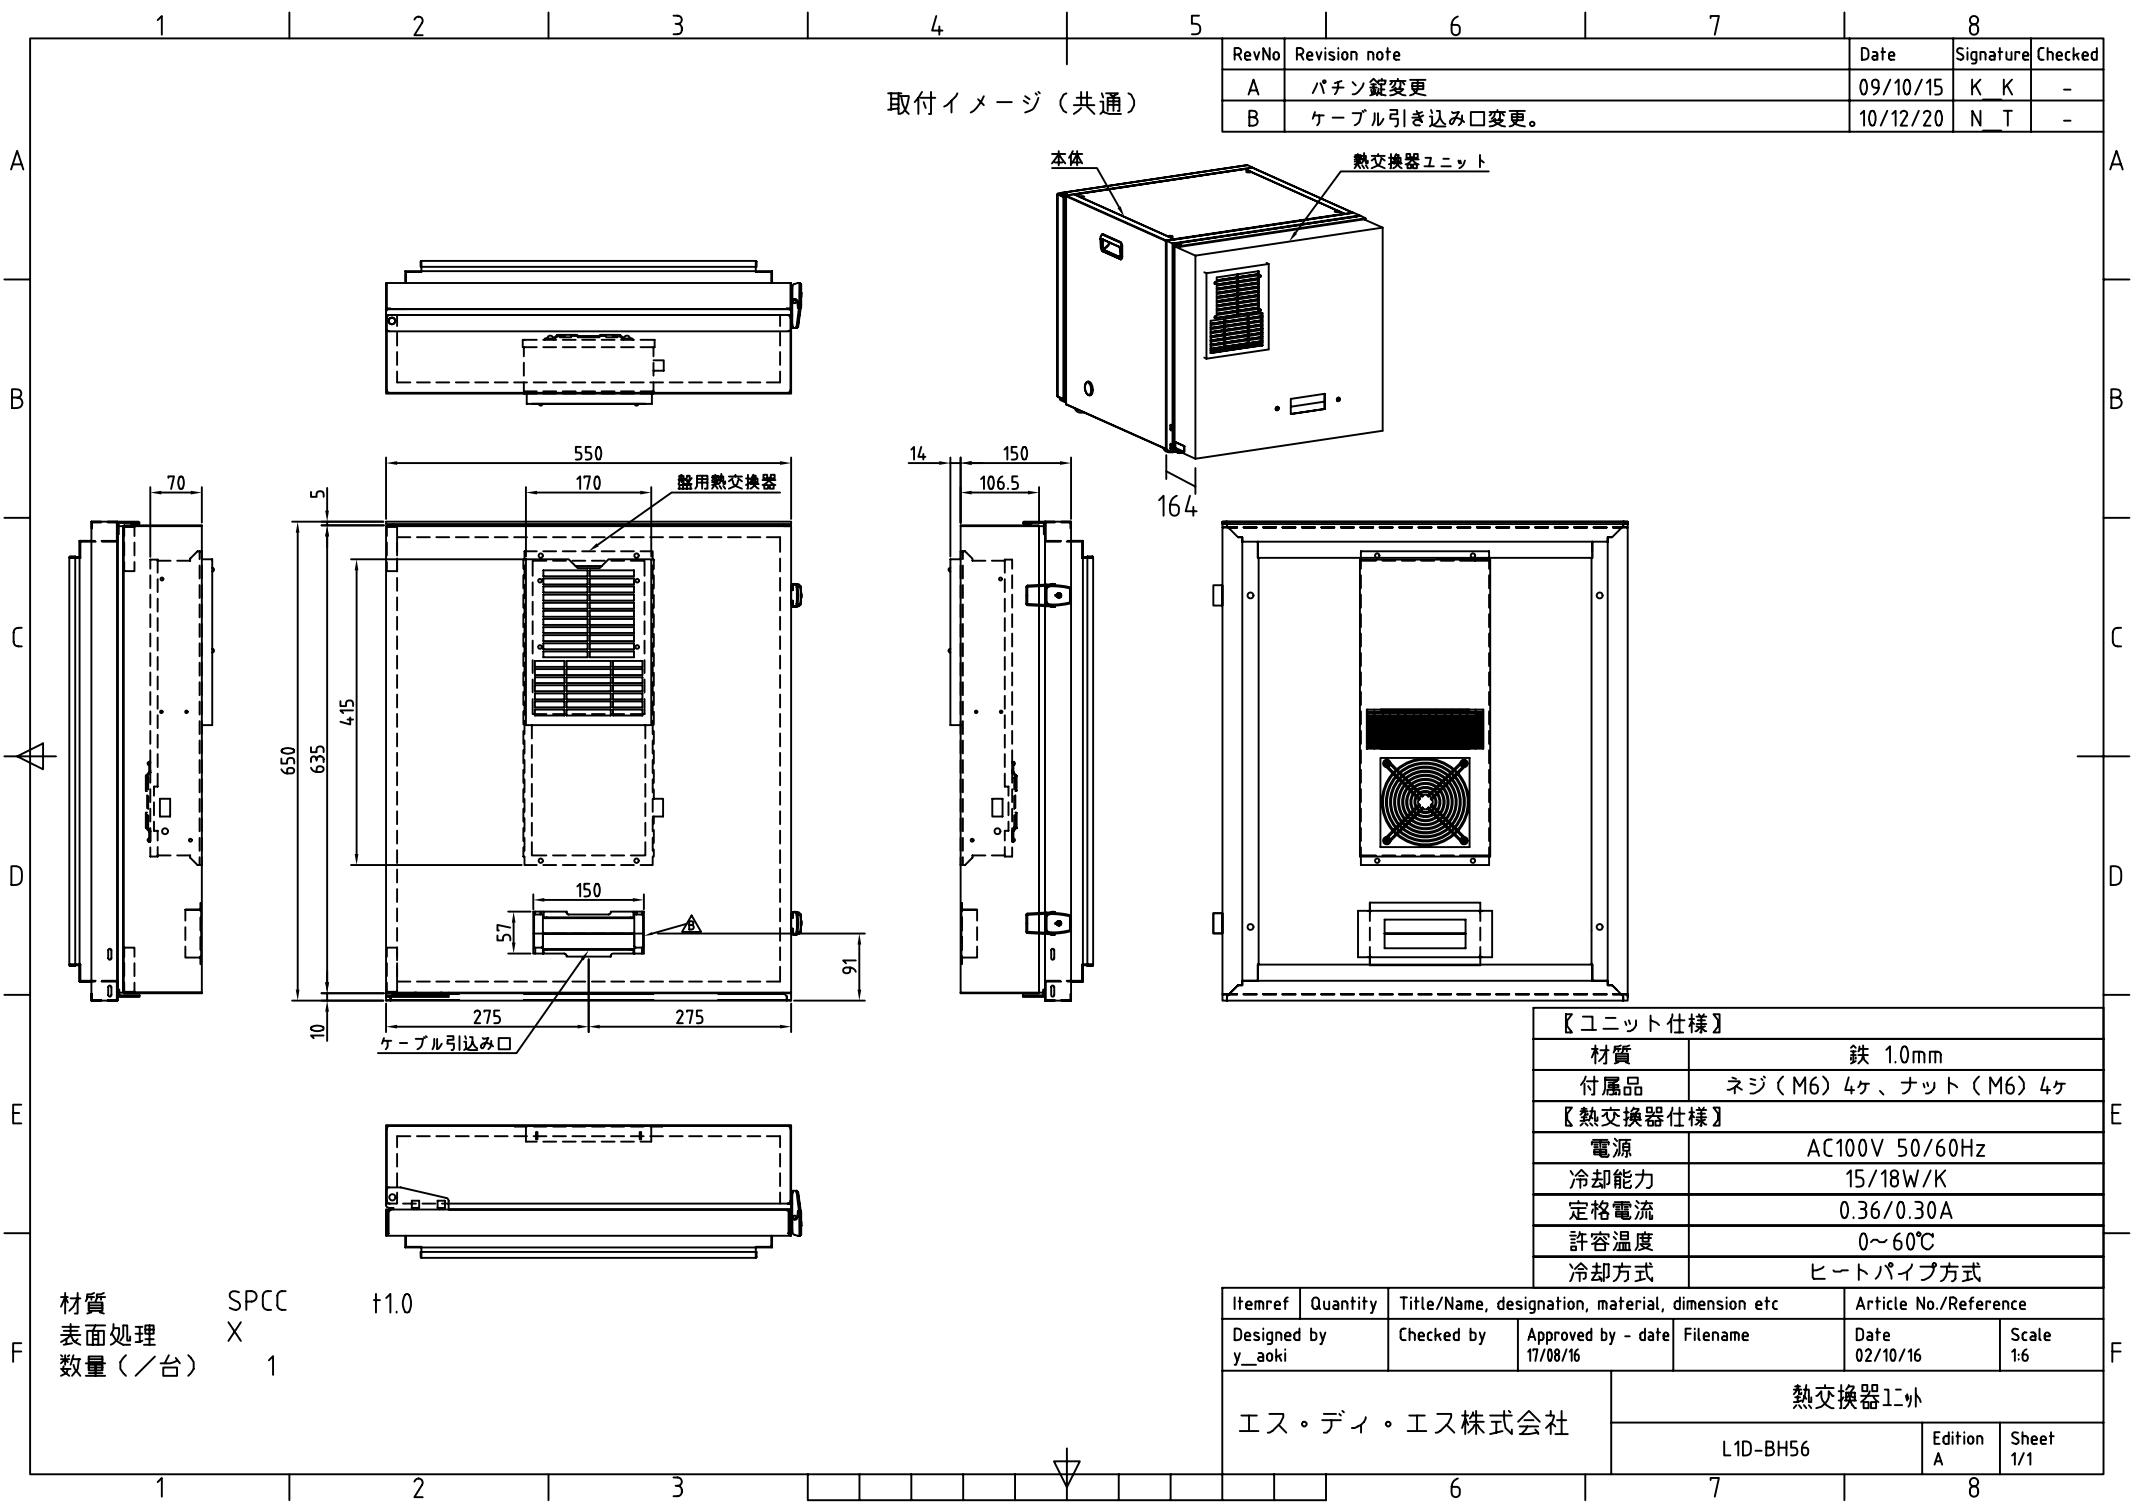

取付イメージ（共通）

| RevNo | Revision note | Date     | Signature | Checked |
|-------|---------------|----------|-----------|---------|
| A     | パチン錠変更        | 09/10/15 | K K       | -       |
| B     | ケーブル引き込み口変更。  | 10/12/20 | N T       | -       |

| 【ユニット仕様】 |                    |
|----------|--------------------|
| 材質       | 鉄 1.0mm            |
| 付属品      | ネジ（M6）4ヶ、ナット（M6）4ヶ |
| 【熱交換器仕様】 |                    |
| 電源       | AC100V 50/60Hz     |
| 冷却能力     | 15/18W/K           |
| 定格電流     | 0.36/0.30A         |
| 許容温度     | 0～60℃              |
| 冷却方式     | ヒートパイプ方式           |

| Itemref               | Quantity | Title/Name, designation, material, dimension etc |                                |          | Article No./Reference |                              |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| Designed by<br>y_aoki |          | Checked by                                       | Approved by - date<br>17/08/16 | Filename | Date<br>02/10/16      | Scale<br>1:6                 |
| エス・ディ・エス株式会社          |          |                                                  |                                | 熱交換器ユニット |                       |                              |
|                       |          |                                                  |                                | L1D-BH56 |                       | Edition<br>A<br>Sheet<br>1/1 |

材質 SPCC  
表面処理 X  
数量（／台） 1